



**INSTITUT
ESCOLA DEL TREBALL**

Carrer Comte d'Urgell, 187 | 08036 Barcelona
Tel. 93 430 92 00 | Fax 93 410 85 40
www.escoladeltreball.org

Pla d'Emergència

PLA D'EMERGÈNCIA ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA





ÍNDEX

Pàgina

1. Identificació del centre.	04
2. Característiques de cada edifici.	06
3. Identificació dels riscos	23
4. Directori de telèfons que cal tenir en conte	25
5. Com ens organitzarem en cas d'emergència	27
- Actuació en cas d'evacuació	28
- Actuació en cas de confinament	31
Responsabilitats	32
6. Manteniment de les instal·lacions	35
7. Annexes	
- Annex 1. Instrucció operativa del control de farmacioles	38
- Annex 2. Plànols	40





CONTROL DE CANVIS

Núm. Revisió	Descripció de la modificació
0	Creació del document
1	Eliminar taula, elabora, revisa i aprova
2	Actualització a normativa
3	Actualització a normativa
4	Actualització del pla per canvi d'espais i adaptació al document
5	Actualització del document (2015)
6	Actualització plànols (2020)
7	Actualització plànols (2022)
8	Actualització plànols punt de trobada (2025)





1.- IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE

INS Escola del Treball

Codi: 08013275 Nivells educatius: Cicles formatius, batxillerats, PFI.

Adreça: Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona. Comarca del Barcelonès.

Telèfon: 93 430 92 00 Fax: 93 410 85 40

Nombre total d'alumnes: Aproximadament 2.900 alumnes. Distribuïts en torn de matí (1.550) i torn de tarda (1.350) aproximadament.

Professorat i PAS: 250

Nombre total d'edificis: 2 edificis (11 i 17)+ 2a planta edifici 21.

Situació del Centre

En el nucli urbà de l'Eixample, dins del recinte de l'Escola Industrial, consta de 3 edificis. L'edifici 11 (Central) és troba aïllat i està destinats a activitats educatives i administratives. Part de l'edifici 17 (Fusta) que es troba junt als edificis 12 i 21 del recinte de l'Escola Industrial.

I de la 2a planta de l'edifici 21 compartit amb l'Escola d'Art del Treball.

També s'utilitzen les instal·lacions esportives del recinte (Gimnàs, pistes de futbol, basquet i piscina gestionades per la Diputació).

Carrers o vies per on es pot accedir al Centre		
Nom	Sentits	Amplada de la calçada (en metres)
Carrer París	Únic	20
Carrer Rosselló	Únic	20
Carrer Viladomat	Únic	20
Carrer Comte d'Urgell	Únic	30
Els carrers són prou amples perquè passin els vehicles dels bombers, policies, ambulàncies, etc. L'accés de vehicles s'ha de realitzar per l'entrada del recinte al carrer Rosselló.		
Equipament de seguretat a l'exterior del Centre:		
Hi ha hidrants a la via pública, són de columna i en tenen un diàmetre de 100 mm.		






**INSTITUT
ESCOLA DEL TREBALL**

Carrer Comte d'Urgell, 187 | 08036 Barcelona
Tel. 93 430 92 00 | Fax 93 410 85 40
www.escoladeltreball.org

Pla d'Emergència

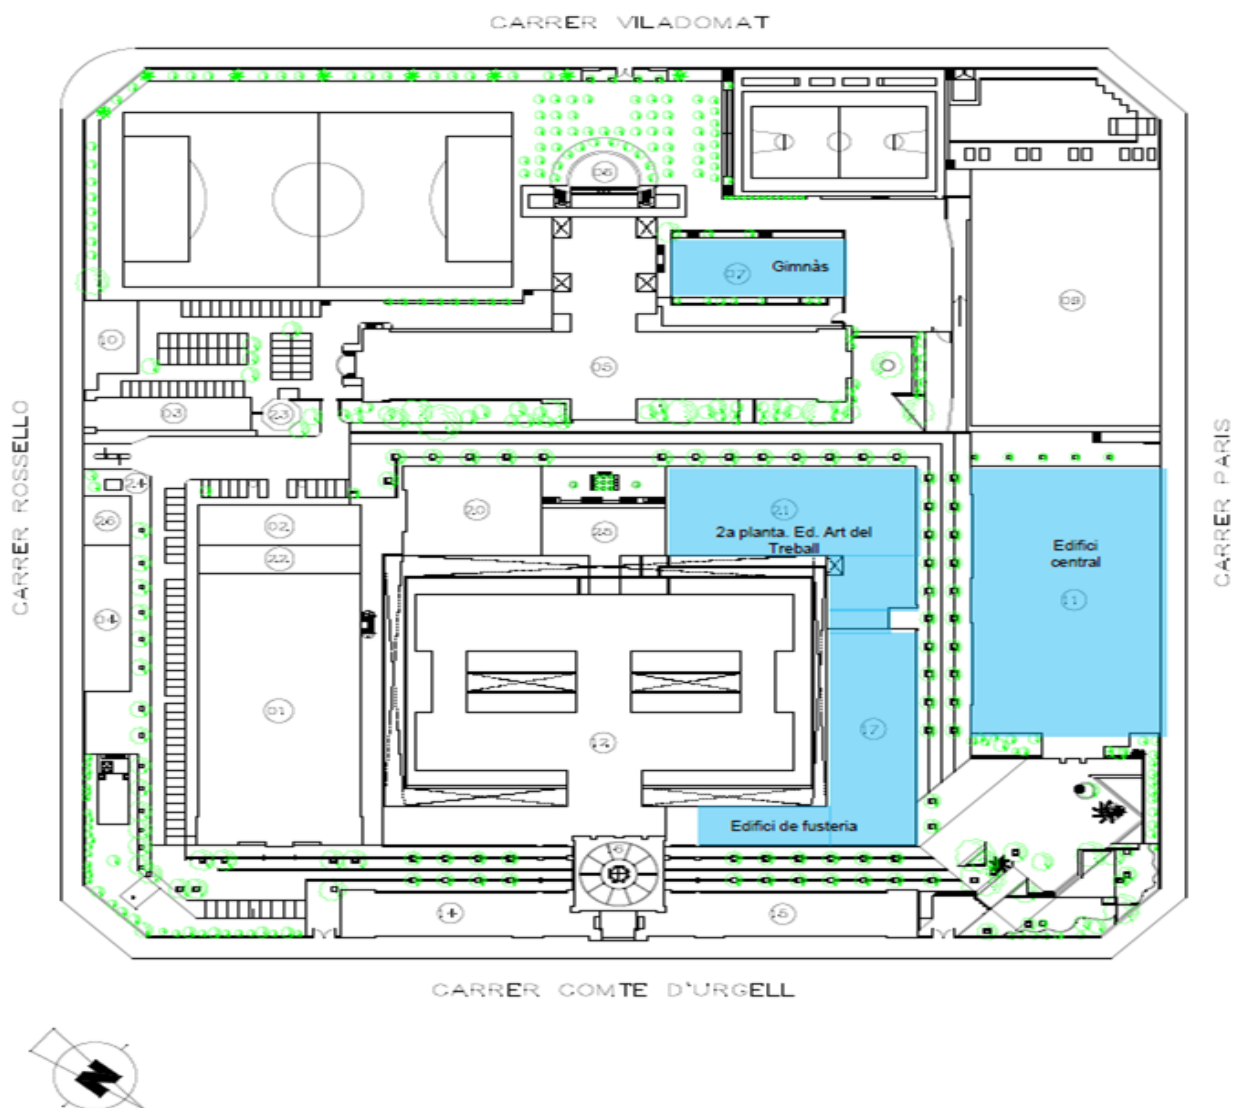



2. CARACTERÍSTIQUES DE CADA EDIFICI

Dins del recinte de l'Escola Industrial, l'INS Escola del Treball ocupa totalment l'edifici número 11. Part de l'edifici 17 (Fusta), comparteix l'edifici 21 amb l'Escola d'Art la Industrial i utilitza les instal·lacions esportives interiors, gestionades per la Diputació de Barcelona.

		Edifici 11	Edifici 17	Edifici 21
Nom		Central	Fusta	Escola d'Art la Industrial
Any de construcció		1913	1913	1950
Superfície construïda aproximada (m ²)		10.403,73	3.246,18	6400
Estructura	Metàl·lica	si	si	
	De formigó			si
	D'obra	si	si	
	Altres	Canyís i fusta	Canyís i fusta	
Nombre de plantes		4	3	4

Observacions:

Aquests espais són propietat de la Diputació de Barcelona i són gestionats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Construïts en 1913, s'han anat fent modificacions que han millorar les condicions de seguretat , Continuament es realitzen inversions destinades a suprimir barreres pels discapacitats i facilitar la mobilitat de les persones.

La concentració elevada de persones, degut a l'ampla oferta educativa i la situació estratègica del Centre, afegeix un altre factor de risc important.





Edifici central (núm. 11).- Planta tercera (part muntanya)

Activitats i ocupació d'espais

Nombre	Nom
01	Aula d'informàtica


Ocupació màxima de la planta

35 Alumnes + 1 personal docent
Total aproximat 36 persones

Vies d'evacuació (Escales o sortides a l'exterior)

Nombre	1
Amplada	890
Són practicables?	Si
Són senyalitzades?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	No

Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		Si	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		No	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
No	Polsadors d'alarma				





Edifici central. Planta tercera (part mar)

Activitats i ocupació d'espais

Número	Nom	Número	Nom
02	Aules	1	Calderes

Ocupació màxima de la planta


70 Alumnes + 2 personal docent

Total aproximat 72 persones

Vies d'evacuació (Escales o sortides a l'exterior)

Nombre	1
Amplada	890
Són practicables?	Si
Són senyalitzades?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	No

Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		Si	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		No	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
No	Polsadors d'alarma				





Edifici central (núm. 11) Planta segona

Activitats i ocupació dels espais

Número	Nom	Número	Nom:
01	Sala d'actes	21	Aules
06	Despatxos	01	Sala de fotocòpies
01	Sala de professors	01	Lavabos

Ocupació màxima de la planta

930 Alumnes + 30 Personal docent + 2 Personal no docent + 206 Personal aliè al Centre

Total aproximat 1.166 persones

Vies d'evacuació (Escales o sortides a l'exterior)


Nombre	3	2 Principals		1 Emergència	
		Porta	Escala	Porta	Escala
Amplada (cm)		88	124	90	90

Són alternatives?	Si
Són senyalitzades	Si
Són practicables?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Si





Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		Si	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		No	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
Si	Polsadors d'alarma				





Edifici central (núm. 11) Planta primera

Activitats i ocupació dels espais

Número	Nom	Número	Nom:
10	Aules	15	Despatxos
01	Biblioteca	02	Tallers
01	Magatzem arxiu històric	01	Sala màquines informàtica
02	Lavabos		

Ocupació màxima de la planta

250 Alumnes + 42 Personal docent + 3 Personal no docent

Total aproximat 295 persones

Vies d'evacuació (Escala o sortides a l'exterior)


Nombre	3	2 Principals		1 Emergència	
		Porta	Escala	Porta	Escala
Amplada (cm)		88	124	90	90

Són alternatives?	Si
Són senyalitzades	Si
Són practicables?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	No





Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		Si	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		No	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
No	Polsadors d'alarma				





Edifici central. (núm.11). Planta baixa

Activitats i ocupació dels espais

Número	Nom	Número	Nom
6	Aules	3	Lavabos
10	Despatxos	2	Serveis PAS
8	Tallers	1	Sala Primers Auxilis
1	Secretaria	1	Sala personal de Serveis
3	Magatzems		

Ocupació màxima de la planta

210 Alumnes + 35 Personal docent + 14 Personal no docent

Total aproximat 259 persones

Vies d'evacuació (Escales o sortides a l'exterior)


Nombre	3	1 Principal		2 Emergència	
		Porta principal	Escala	Porta arts gràfiques	Porta metall
Amplada (cm)		260		134	82

Són alternatives?	Si
Són senyalitzades?	Si
Són practicables?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Si. nombre: 3





Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		Si	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		No	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
Si	Polsadors d'alarma				





Edifici central (nº 11).- Planta -1, soterrani.

Activitats i ocupació dels espais

Número	Nom	Número	Nom:
1	Aula	1	Magatzem
2	Despatxos	2	Vestidors
2	Tallers	1	Arxiu històric

Ocupació màxima de la planta

76 Alumnes + 10 personal docent

Total aproximat 86 persones

Vies d'evacuació (Escales o sortides a l'exterior)

Nombre	3	1 Principal		2 Emergència	
		Porta	Escala	Porta	Escala
Amplada (cm)		80	150	120	

Són alternatives?	Si
Són senyalitzades?	Si
Són practicables?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	No





Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		Si	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		No	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
Si	Pulsadors d'alarma				





Edifici de Fusta (nº 17). Planta segona

Activitats i ocupació dels espais

Número	Nom
1	Laboratori de biologia


Ocupació màxima de la planta

30 Alumnes+ 1 personal docent
Total aproximat 31 persones

Vies d'evacuació (Escales o sortides a l'exterior)

Nombre	1
Amplada	1100
Són practicables?	Si
Són senyalitzades?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	No

Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		No	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		No	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
No	Polsadors d'alarma				





Edifici de fusta (nº 17). Planta primera

Activitats i ocupació dels espais

Número	Nom	Número	Nom:
11	Aules	1	Magatzem
2	Despatxos	1	Lavabos

Ocupació màxima de la planta

330 Alumnes + 12 personal docent + 2 personal no docent


Total aproximat 344 persones

Vies d'evacuació (Escales o sortides a l'exterior)

Nombre	2	Principal		Emergència	
		Porta	Escala	Porta	Escala
Amplada (cm)		100	150	200	

Són alternatives?	Si
Són senyalitzades?	Si
Són practicables?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	No

Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		SI	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		No	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
Si	Polsadors d'alarma				





Edifici de Fusta (nº 17). Planta baixa

Activitats i ocupació dels espais

Número	Nom	Número	Nom:
2	Aules	4	Lavabos
2	Despatxos	1	Sala audiovisuals
7	Tallers/laboratoris	1	Elevador
1	Magatzem		

Ocupació màxima de la planta

250 Alumnes + 17 personal docent
Total aproximat 267 persones

Vies d'evacuació (Escales o sortides a l'exterior)


Nombre	5	Principal			Emergència	
		Porta edifici	Fusta	Química	Fusteria	Química
Amplada (cm)		160	135	173	125	90

Són alternatives?	Si
Són senyalitzades?	Si
Són practicables?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Si: 4





Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		Si	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		Si	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
Si	Polsadors d'alarma				





Edifici de Fusta (n 17). Planta -1. Soterrani

Activitats i ocupació dels espais

Número	Nom	Número	Nom:
4	Tallers/Aules	1	Lavabo
1	Magatzem	1	Quadre elèctric general

Ocupació màxima de la planta

80 Alumnes + 10 personal docent.


Total aproximat 90 persones

Vies d'evacuació (Escala o sortides a l'exterior)

Nombre	2	Principal		Emergència	
		Porta (cm)	Escala (cm)	Porta1	Porta 2
Amplada (cm)		74	140	140	140

Són alternatives?	Si
Són senyalitzades	Si
Són practicables?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Si, nombre: 2

Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		Si	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		No	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
Si	Polsadors d'alarma				





Edifici d'Art la Industrial (n 21). Planta 2

Activitats i ocupació dels espais

Nombre	Nom	Número	Nom:
12	Aules	2	Lavabos
1	Aula /Taller	2	Laboratoris
1	Taller	1	Magatzem

Ocupació màxima de la planta

275 Alumnes + 25 personal docent.


Total aproximat 300 persones

Vies d'evacuació (Escales o sortides a l'exterior)

H03 - 3					
---	--	--	--	--	--

Són alternatives?	Si
Són senyalitzades	Si
Són practicables?	Si
Hi ha sortides directes a l'exterior?	No

Mitjans que tenim per a protegir-nos

Si	Enllumenat d'emergència		Si	Detectors automàtics d'incendis	
Si	Senyalització		No	Boques d'incendis equipades	
Si	Extintors d'incendis manuals				
Si	Polsadors d'alarma				





3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Riscos exteriors

- L'Edifici Central es troba a 100 metres de la gasolinera de la cruïlla Urgell/París/Av. Sarrià, vies principals de trànsit de la part nord del recinte.
- Sota les pistes esportives, es troben instal·lacions elèctriques soterrànies de l'empresa ENDESA.
- El "Pati obert" és un espai públic no controlat i amb accés lliure de persones alienes al Centre.

Riscos interiors, propis de les instal·lacions del centre.

Risc alt

- Instal·lacions i aparells elèctrics:
Quadres elèctrics en vies d'accés, es troben protegits amb vidres però l'espai no està sectoritzat.
- Calderes:
En el Pati de Ronda, 4 grups de 87,8kW. 351.2 kW; en la 3ra planta de l'Edifici Central, 8 grups de 87,8 kW. 702,4 kW.
Tipus de combustible: gas natural.
Estan sectoritzats: SI
- Tallers i laboratoris:
S'hi utilitzen productes inflamables o fàcilment combustibles? SI
Quins productes? Diferents tipus de dissolvents. Departament de Fusteria, Química, Arts Gràfiques i Metall.
Estan sectoritzats? SI.
- Dipòsits de combustible:
Ubicació: Taller de Metall. Edifici central. Planta baixa
Tipus de combustible: bombones d'oxigen i acetilè.
Es troba sectoritzat? SI
- Dipòsits de combustible:
Ubicació: Taller de Química. Edifici fusteria.
Tipus de combustible: bombones aire comprimit i nitrogen.
Es troba sectoritzat? SI





Risc mitja

Espais	Nombre	Situació (Planta i edifici)
Tallers	13	Planta baixa. Ed fusteria Planta baixa. Ed. Central 2a planta. Ed. Art d'Art la Industrial
Magatzem de biblioteca: Arxiu històric	1	1a planta. Ed. Central
Biblioteca	1	1a planta. Ed. Central
Sala fotocòpies	1	2a planta. Ed. Central
Sala d'actes	1	2a planta. Ed. Central
Magatzem arxiu del soterrani	1	Planta -1. Ed. Central

Risc baix

Espais
Oficines i despatxos
WC
Aules
Sales d'ordinador

Riscos sanitaris

Riscos associats amb la salut dels alumnes:

Intoxicació per via oral

Convulsió. Atac epilèptic

Cremada

Electrocució

Ennuegament

Hemorràgia greu

Inconsciència

Traumatisme greu





4.- DIRECTORI DE TELÈFONS QUE CAL TENIR EN CONTE

Bombers de Barcelona	112
Polícia local / Guàrdia urbana	112
CRA (Centre Receptor d'Alarmes)	112
Ajuntament	93.415.05.05
Mossos d'esquadra	112
Guàrdia civil	112
Polícia Nacional	112

Serveis sanitaris

Emergències	112
Mutua ASEPEYO	900.151.000
Centres d'assistència Primària Borrell	93.227.18.00
Centres hospitalari: Hospital Clínic de Barcelona	93.227.54.00

Emissores de ràdio que cal sintonitzar en cas d'emergència

Catalunya Ràdio	93.306.92.00
Ràdio Nacional de Catalunya	93.304.81.00

Empreses de Serveis de subministrament

Diputació de Barcelona	93.402.22.22
Aigües de Barcelona (AGBAR)	900.71.07.10
AURA ENERGIA SL	93.118.06.00
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	900.834.264





Empreses de manteniment

Instal·lació	Empresa	Telèfon de contacte
Equips contra incendis	EXTINSA	93.564.45.45
Centralita contra incendis i càmeres de videovigilància	NIVEL 7	93.435.49.81
Calefacció / AACC	Therm-Asistencia SA	93.334.96.13
Ascensors	ERSCE SA	93.421.63.00
Aire de compressió	Equipair	616.430.121


Personal del centre

Càrrec	Lloc i Telèfon
Director	Despatx de Direcció. 934 301 415. Extensió 313, 314
Sots-Directors	Prefectura d'estudis 934 301 415. Extensió 317
Coordinadora de prevenció	Departament de Manteniment 933634686
Cap de manteniment	Secretaria de Direcció
Responsable de primers auxilis	Extensió 250





5.- COM ENS ORGANITZAREM EN CAS D'EMERGÈNCIA

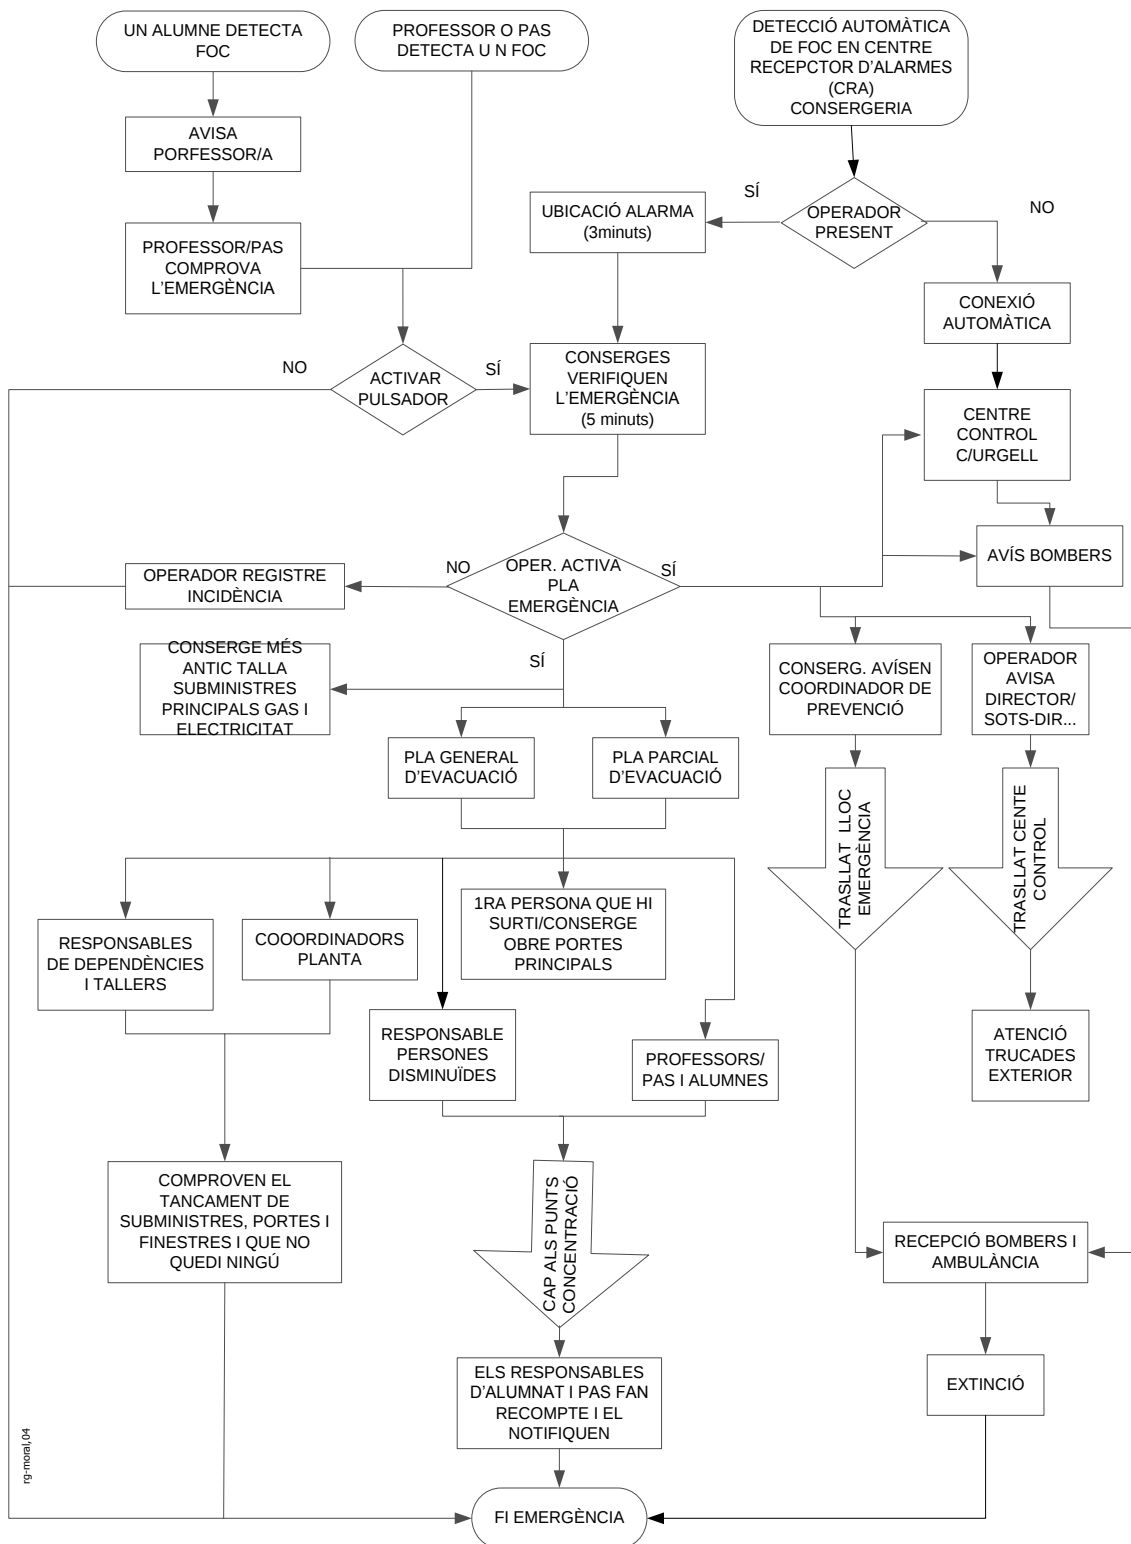



COM AVISAREM

Si la central d'alarma encara no ha comunicat l'emergència al CRA del recinte de l'Escola Industrial, la telefonista hi trucarà al 112, tot seguint el guió següent:


Sóc del centre IES Escola del Treball.

1. Tenim un (tipus d'incident: incendi, etc). El/la (tipus d'incident: incendi, etc) és a l'edifici a la planta (núm.) a (lloc concret: biblioteca, etc.)
2. (gravetat, per ex. "surt força fum"), hi ha (quantitat) ferits i estem evacuant el centre.
3. Sóc el/la (persona que truca: telefonista, conserge, etc) i truco des del telèfon 93.430.92.00
4. En el centre tenim (quantitat) alumnes.

ACTUACIÓ EN CAS D'EVACUACIÓ

Desallotjament de cada planta

Quan escoltem el senyal d'alarma desallotjarem el centre. Les plantes s'han de desallotjar per grups. Primer han de sortir les aules més pròximes a les escales, les altres aniran sortint successivament. La classificació a cada via d'evacuació es farà amb criteris de proximitat i de nombre de persones a evacuar. Els alumnes sortiran de forma ordenada, de manera que els diferents grups no es barregin. A l'hora d'evacuar el centre, es tindrà en compte el nombre d'alumnes de cada aula, de manera que dues classes amb pocs alumnes poden evacuar el centre simultàniament, per exemple.

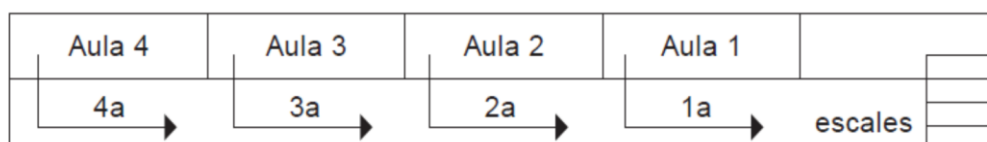




Ordre d'evacuació per plantes

L'evacuació començarà per la planta baixa. Simultàniament, els ocupants de les plantes superiors es mobilitzaran cap a les escales més properes, de manera ordenada, i respectant la prioritat de les classes anteriors i de les plantes inferiors.



Si hi ha fum a les escales no sortiran; es CONFINARAN a les aules i es faran veure per les finestres.

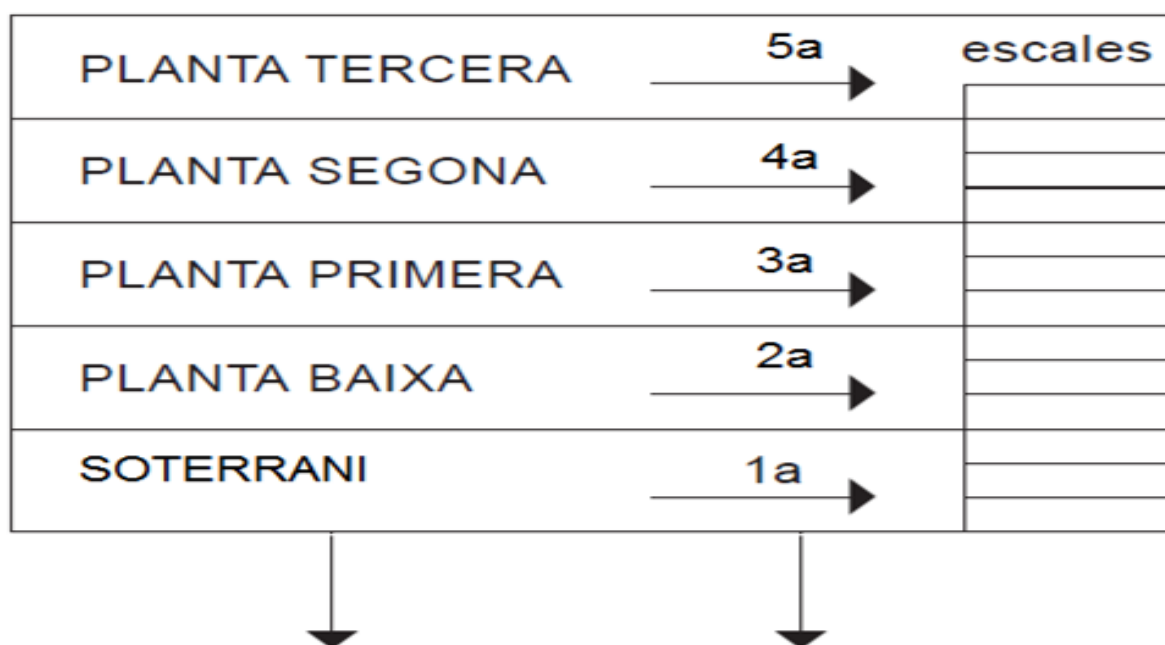

ENS DIRIGIREM AL PUNT DE CONCENTRACIÓ





Vies de sortida i punts de concentració




Recordeu que en cas d'evacuació

1. Si detecteu un incendi aviseu immediatament al telèfon d'emergències.
2. S'utilitzaran les sortides habituals de l'edifici i les d'emergència.
3. No es consideren sortides les finestres, portes de terrasses, patis interiors, etc.
4. No s'han d'usar els ascensors ni els muntacàrregues.
5. Quan sentiu el senyal d'alarma, deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, però sense córrer, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere.
6. Si hi ha fum i no podeu sortir, confieu-vos, feu-vos veure per la finestra. Cobriu els orificis de ventilació i les escletxes per on pugui entrar el fum amb draps molls.
7. S'hauran de deixar els objectes personals, i no s'haurà de tornar mai enrere a buscar companys, germans o altres persones.





ACTUACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT

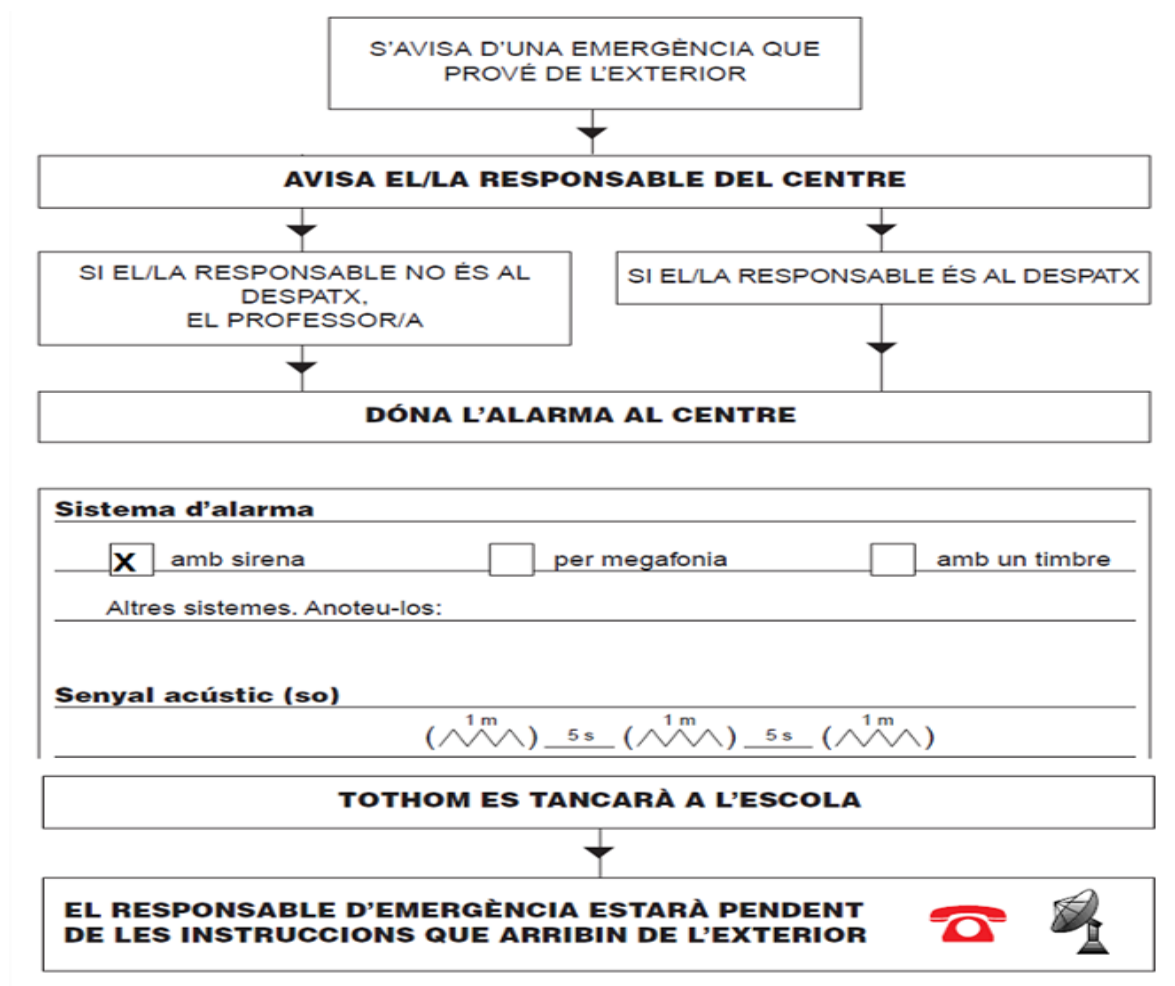



Espais més protegits del centre

Subterrànies de l'Edifici Central: Construcció

Subterrànies de l'Edifici de Fusteria: Electricitat

Planta baixa d'Electrònica: Departament de Fred i Calor

Recordeu que en cas de confinament

Quan escoltem el senyal d'alerta, haurem de fer el següent:

- Entrar al centre si som a fora.
 - Confinar-nos a les aules i els espais que quedin més resguardats de l'exterior (si pot ser, que no tinguin finestres).
 - Tancar les portes i finestres.
 - Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra aula, els alumnes es posaran en fila índia, darrera del professor que farà de guia.
 - No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les autoritats.
- Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, organitzarem els mitjans de transport fins al centre de recepció, que ells determinaran. nosaltres farem una evacuació ordenada fins al punt de concentració (vegeu Què farem? Evacuar el centre).**

RESPONSABILITATS

Responsable de donar l'alarma i de trucar al telèfon d'emergències i al CRA

Nom/Càrrec: Telefonista / Conserge

Localització: Consergeria.

Responsable de desconnectar les instal·lacions

Clauer d'emergència

Ubicat i senyalitzar en el despatx de consergeria de recepció. En té les claus de l'armari de comptadors, darrera de la porta d'entrada de Fusta, les de les portes d'entrada als edificis de Fusta. Aquest clauer està disponible per al servei de seguretat del recinte de l'Escola Industrial.

Gas al taller de Fabricació mecànica

Nom/Càrrec: Conserge encarregat de la planta de l'edifici.

Localització: Consergeria.

Electricitat des de l'Edifici de fusteria

Nom/Càrrec: Conserge encarregat de la planta de l'edifici.

Localització: Consergeria





Responsable d'obrir i tancar les portes exteriors de l'edifici

Nom/Càrrec: Conserge encarregat de la planta de l'edifici.

Localització: Consergeria.

En cas d'evacuació: Obrir les portes i les sortides de l'edifici.

En cas de confinament: Tancar les portes i les sortides de l'edifici.

Coordinador/a general

Nom/Càrrec: Director del Centre.

Localització: Despatx de Direcció. 934 301 415.

Substitut/a: Sots-Directors. 934 301 415.

En cas d'evacuació, tenen la responsabilitat de:

- Decidir les mesures que s'hagin de prendre en cada situació.
- Tenir la informació de control de l'alumnat en els punt de concentració per si hi falta algun alumne/a, si s'han de desconnectar les instal·lacions, etc.
- Serà informat/da pels coordinadors de planta de les incidències.
- Rebre i mantenir la comunicació amb les ajudes externes i estar pendent de les instruccions que les autoritats li aniran proporcionant. Serà l'interlocutor/a amb els bombers i la policia.
- Atendre les trucades dels pares, avisar les famílies de les persones afectades i mantenir-les informades.

En cas de confinament, tenen la responsabilitat de:

- Les mateixes instruccions que en cas d'evacuació.
- Escoltar la ràdio per rebre informació i estar pendent del telèfon.

Responsabilitat de l'encarregat de primers auxilis

Càrrec/nom: Responsable en primers auxilis.

Localització:

Substitut/a:

En cas d'evacuació i confinament, té la responsabilitat de:

- Atendre les persones ferides i avaluar les lesions que tinguin.
- Preparar el trasllat de les persones ferides, si cal.
- Acompanyar les persones al centre sanitari quan les autoritats diguin que es pot abandonar el punt de concentració.





Responsabilitat del Coordinador/a de planta/zona

Qui serà:

Serà el conserge encarregat de la planta a evacuar.

Què farà en cas d'evacuació

- Encomanarà als alumnes i professors/es a la sortida d'emergència més propera. Alliberat d'aquesta responsabilitat, es podrà dedicar a les funcions exclusives de la seva tasca.
- Ha de vigilar que l'evacuació es faci ordenadament, per les vies d'evacuació establertes.
- Ha de vigilar que no hagi quedat ningú als lavabos, a les aules ni a qualsevol altre lloc.
- Serà l'últim/a d'abandonar la planta.

Què farà en cas de confinament:

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules (o els espais protegits del centre) i que no queda ningú a fora.
- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estiguin tancades.

Responsabilitat del Controlador/a de riscos específics

Qui serà:

Serà aquell professor/a que, en els espais dels tallers i laboratoris amb punts de risc on cal una atenció especial com ara instal·lacions de gas, quadres elèctrics, bombones de soldadura oxiacetilènica, combustibles, pintures, dissolvents i altres materials inflamables..., s'hi trobi ocupant l'espai de treball més allunyat de la sortida.

Què farà en cas d'evacuació i confinament:

A més d'encarregar-se de tancar-hi les claus dels subministraments i els sistemes de ventilació- climatització, tindrà les mateixes funcions que el coordinador de planta.

Responsabilitat del professorat

Què farà en cas d'evacuació:

El professor/a que hi hagi en el moment de l'emergència a cada aula és el responsable de l'alumnat, i s'ha d'encarregar de:

- Complir les instruccions del coordinador/a de planta.
- Tancar les portes, sense clau, i les finestres de l'aula, abans d'evacuar-la.
- Mantenir a l'alumnat en ordre i controlar que segueixin les seves instruccions, de manera que es faci una evacuació ordenada.
- Rebre i fer el recompte de l'alumnat al punt de concentració.
- Restar amb l'alumnat en el punt de concentració fins que finalitzi l'emergència o es donin les instruccions oportunes.





- Reincorporar-se a les activitats amb l'alumnat.

En cas de confinament:

- Complir les instruccions del coordinador/a de planta.
- Tancar les finestres, porticons o persianes.
- Fer entrar els alumnes a l'aula o a l'espai protegit.
- Fer el recompte dels alumnes a l'aula o a l'espai protegit.

Responsabilitat dels alumnes

Què faran en cas d'evacuació:

- Si quan sona l'alarma són fora de classe, però a la seva planta, hauran d'anar a la seva aula, a la seva planta.
- Si quan sona l'alarma són en una planta que no és la seva hauran d'anar a l'aula més pròxima i incorporar-se a un grup; quan arribin al punt de concentració, hauran de buscar el grup de la seva classe.
- Hauran de deixar els objectes personals i evacuar l'aula amb tranquil·litat; de pressa, però sense córrer, sense tornar mai enrere.
- Hauran de posar-se en fila índia, darrere del professor/a, que farà de guia.

En cas de confinament:

- Hauran d'entrar a l'escola si són a fora.
- Hauran d'anar a la seva aula si quan sona l'alarma són a fora.
- Hauran de posar-se en fila índia, darrera del professor/a, que farà de guia, si han de confinar-se en una zona del centre que no sigui la seva aula.

Responsable de les persones disminuïdes

Nom/Càrrec: Tutor de l'alumne/a. Delegats de classe.

Substitut: Professor/a de l'alumne/a en el moment de l'emergència.

Què farà en cas d'evacuació:

Ajudarà a les persones disminuïdes durant l'evacuació. En cap cas es poden fer servir els ascensors.

Què farà en cas de confinament:

Es mantindrà al costat de les persones disminuïdes, ajudant a que mantenir la calma.





Responsabilitat del personal d'Administració (PAS)

Càrrec: El membre del PAS encarregat de la 1^a planta es farà responsable de coordinar l'evacuació del PAS en cas d'emergència, i s'ha d'encarregar de:

- Encomanar algun company que es faci càrrec de les persones amb alguna discapacitat.
- Comprovar el personal que està present i absent
- Tancar les portes i les finestres, abans d'abandonar els espais.
- Tractar que es faci una evacuació ordenada.
- Fer el recompte del personal al punt de concentració.
- Restar amb tothom en el punt de concentració fins que finalitzi l'emergència o es donin les instruccions oportunes.
- Reincorporar-se a les activitats.
- Controlar i conduir el personal extern que s'estigui atenen.

6. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS

Empreses de manteniment

<i>Instal·lació</i>	<i>Empresa</i>	<i>Telèfon de contacte</i>	<i>Període revisió</i>
Extintors i BIE's	RUVA SEGURIDAD	93.564.45.45	Trimestral ¹
Sistema d'alarma contra incendis	NIVEL 7	93.435.49.81	Semestral
Calefacció / AACC	RECLIMA/THERMA	93.666.57.78	Anual
Ascensors	ERSCESA	93.421.63.00	Mensual
Aire de compressió	EQUIPAIR	93.588.15.51	Anual

REVISIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ

El/la Coordinador/a de Prevenció farà una revisió visual cada trimestre escolar deixant constància al RG114_Revisió equips extinció.

¹ S'hi fa una revisió trimestral de diferents elements del sistema, seleccionats aleatòriament i la revisió exhaustiva anual





**INSTITUT
ESCOLA DEL TREBALL**

Carrer Comte d'Urgell, 187 | 08036 Barcelona
Tel. 93 430 92 00 | Fax 93 410 85 40
www.escoladeltreball.org

Pla d'Emergència

ANNEXES





Annex 1.- Instrucció operativa del control de farmacioles

On ha d'haver una farmaciola

S'estableix que hagi una farmaciola per cada taller o laboratori. En el cas que els tallers / laboratoris del mateix departament siguin adjacents, n'hi ha prou amb només una farmaciola.

Per als usuaris d'altres dependències, s'utilitzarà la farmaciola principal del Centre, ubicada en el local de primers auxilis i gestionada pels responsables de primers auxilis i pels conserges de recepció.

Cap farmaciola ha d'estar emplaçada en un lloc poc accessible, fora de la vista, on pugui deteriorar-se o ser robat el seu contingut.

Totes les farmacioles han de disposar de la seva senyalització reglamentària, amb el pictograma corresponent.

1. Quin ha d'ésser el contingut d'una farmaciola

Tenint en compte que l'encarregat d'administrar el material de primers auxilis té unes atribucions limitades, s'estableix com al contingut mínim d'una farmaciola:

Material:

- Gasa estèril, millor en bosses individuals
- Benes de diferents mides (de 5 cm, 7 cm i 10 cm)
- Esparadrap, preferentment antial·lèrgic
- Caixa de tiretes
- Sabó líquid.
- Termòmetre
- Tisoires de punta rodona
- Pinces
- Antisèptic d'us extern: Povidona iodada
- Alcohol
- Guants d'un sol ús

2. Quan cal revisar la farmaciola

Les farmacioles es revisaran dues vegades per cada curs acadèmic, preferentment, durant els mesos de setembre i febrer.

En cada revisió el/la Coordinador/a de Prevenció emplenarà el registre RG099_Control de Farmacioles i el farà arribar als caps de departament per a què es reposi el contingut de la farmaciola





3. Què cal fer amb el material deteriorat o caducat

Se'n farà càrrec el/la Coordinador/a de prevenció. Mai es llençarà a les escombraries ni es farà servir algun altre mètode diferent al prescrit.

4. Dotació i reposició de material de farmacioles

De la primera dotació es fa càrrec Coordinació de prevenció.
De les reposicions posteriors, serà responsable cada departament.

5. Responsabilitat de gestió de les farmacioles

La responsabilitat de gestió de les farmacioles serà del cap del departament al qual pertanyen els tallers i laboratoris on estan emplaçades.

D'acord amb aquesta instrucció operativa, les farmacioles cal que estiguin incloses en l'inventari d'equipament.





**INSTITUT
ESCOLA DEL TREBALL**

Carrer Comte d'Urgell, 187 | 08036 Barcelona
Tel. 93 430 92 00 | Fax 93 410 85 40
www.escoladeltreball.org


Pla d'Emergència

Annex 2. PLÀNOLS





EDIFICI 11 – PS

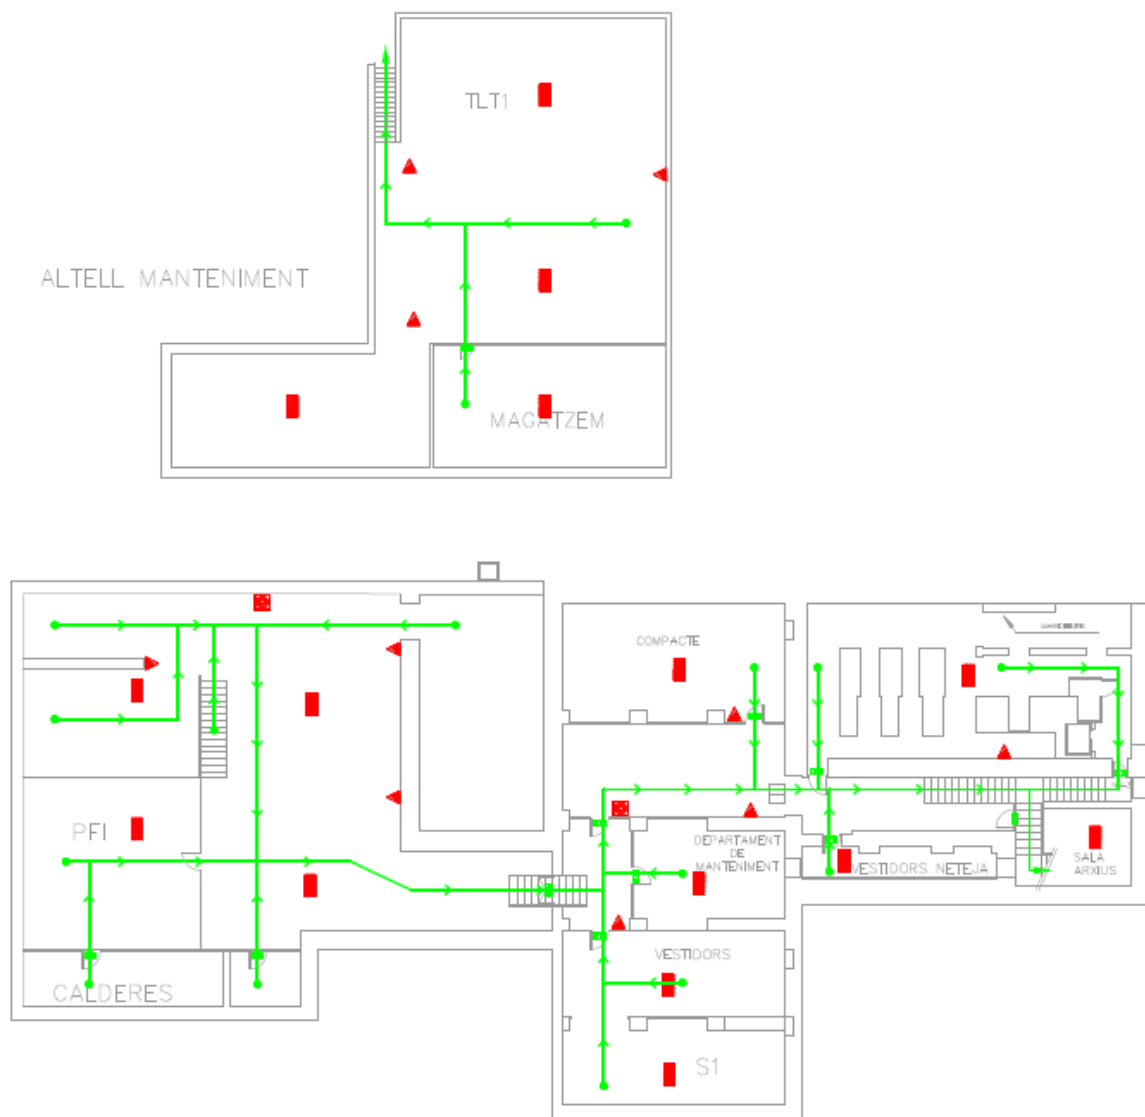


LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA			
	SORTIDES D'EMERGÈNCIA		BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES
	EXTINTORS D'INCENDIS MANUALS		DETECTORS D'INCENDIS
	POLSADORS D'ALARMA		VOSTÉ ÉS AQUÍ
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		





EDIFICI 11 – P0

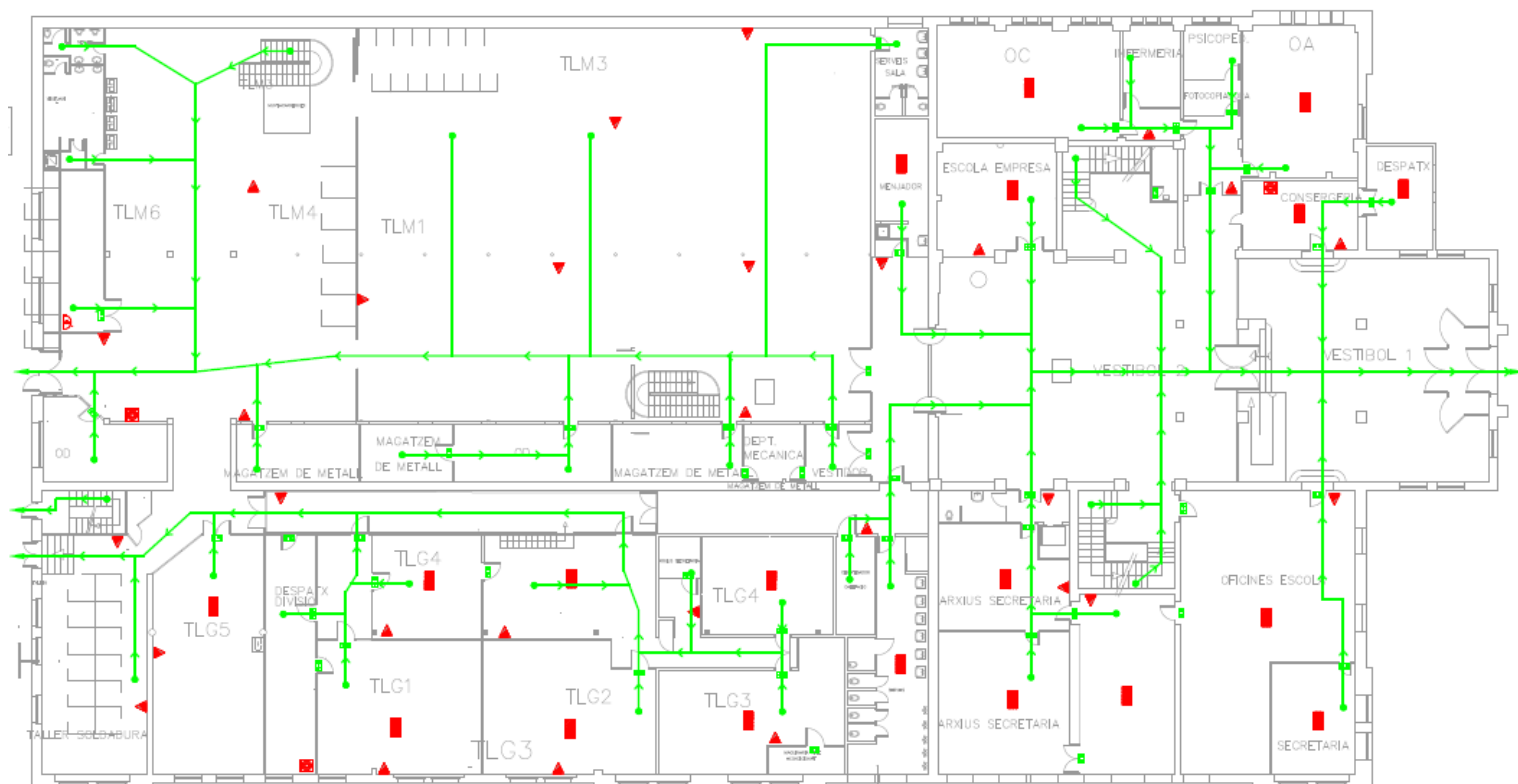

LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA

	SORTIDES D'EMERGÈNCIA		BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES
	EXTINTORS D'INCENDIS MANUALS		DETECTORS D'INCENDIS
	POLSADORS D'ALARMA		VOSTÉ ÉS AQUÍ
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		






**INSTITUT
ESCOLA DEL TREBALL**

Carrer Comte d'Urgell, 187 | 08036 Barcelona
Tel. 93 430 92 00 | Fax 93 410 85 40
www.escoladeltreball.org

Pla d'Emergència

EDIFICI 11 -P1

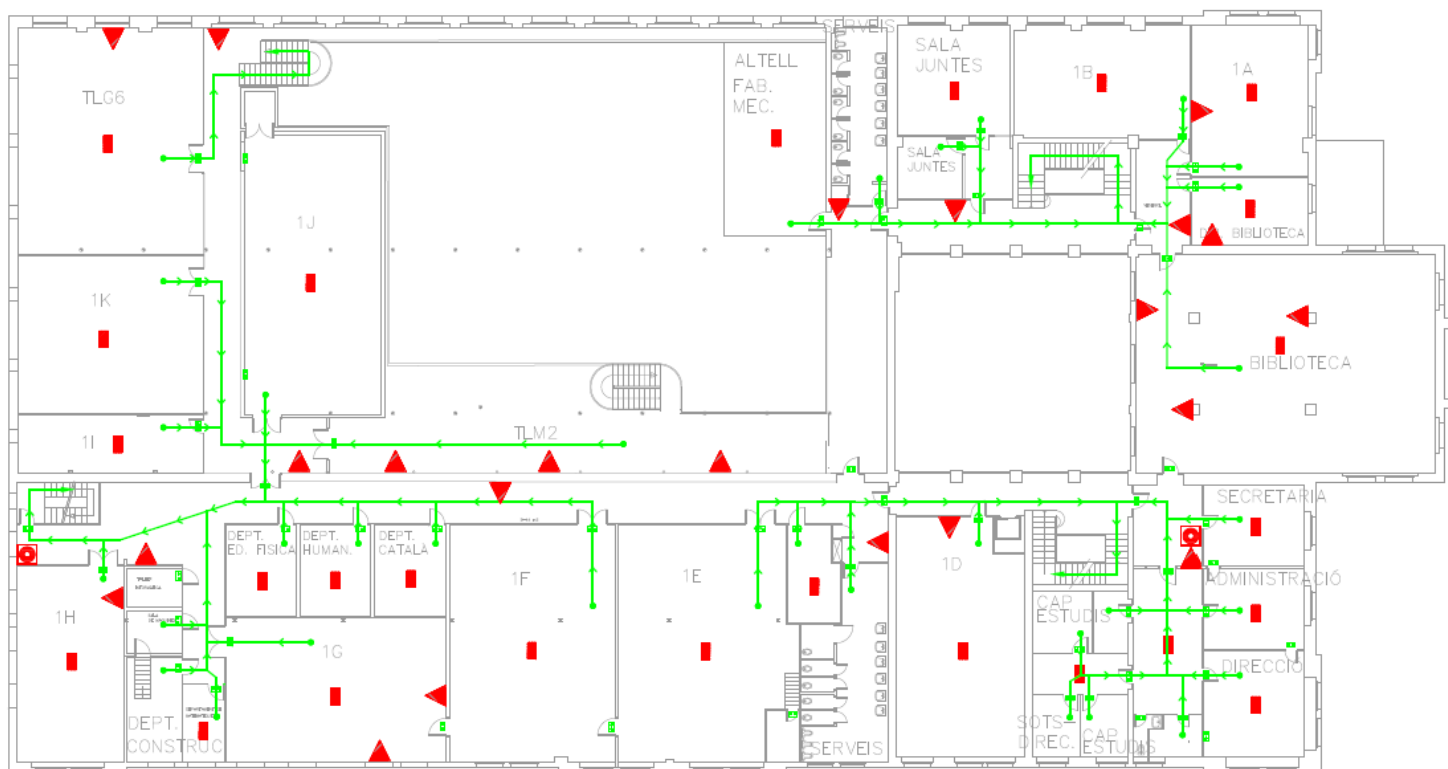


LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA

	SORTIDES D'EMERGÈNCIA		BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES
	EXTINTORS D'INCENDIS MANUALS		DETECTORS D'INCENDIS
	POLSADORS D'ALARMA		VOSTÉ ÉS AQUÍ
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		





EDIFICI 11 -P2

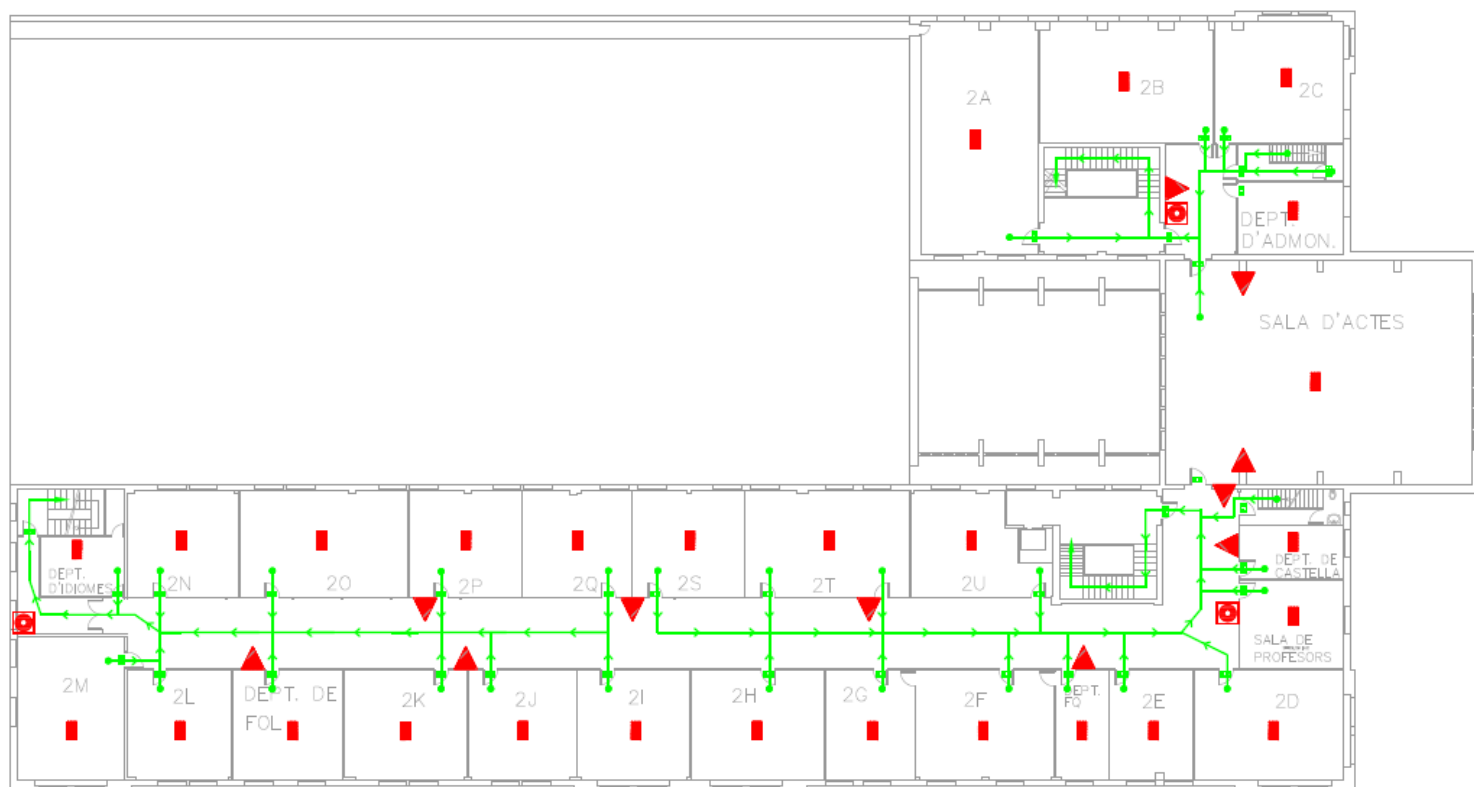

LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA

	SORTIDES D'EMERGÈNCIA		BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES
	EXTINTORS D'INCENDIS MANUALS		DETECTORS D'INCENDIS
	POLSADORS D'ALARMA		VOSTÉ ÉS AQUÍ
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		





**INSTITUT
ESCOLA DEL TREBALL**

Carrer Comte d'Urgell, 187 | 08036 Barcelona
Tel. 93 430 92 00 | Fax 93 410 85 40
www.escoladeltreball.org

Pla d'Emergència

EDIFICI 11 -P3





LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA

	SORTIDES D'EMERGÈNCIA		BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES
	EXTINTORS D'INCENDIS MANUALS		DETECTORS D'INCENDIS
	POLSADORS D'ALARMA		VOSTÉ ÉS AQUÍ
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		





EDIFICI 17- PS

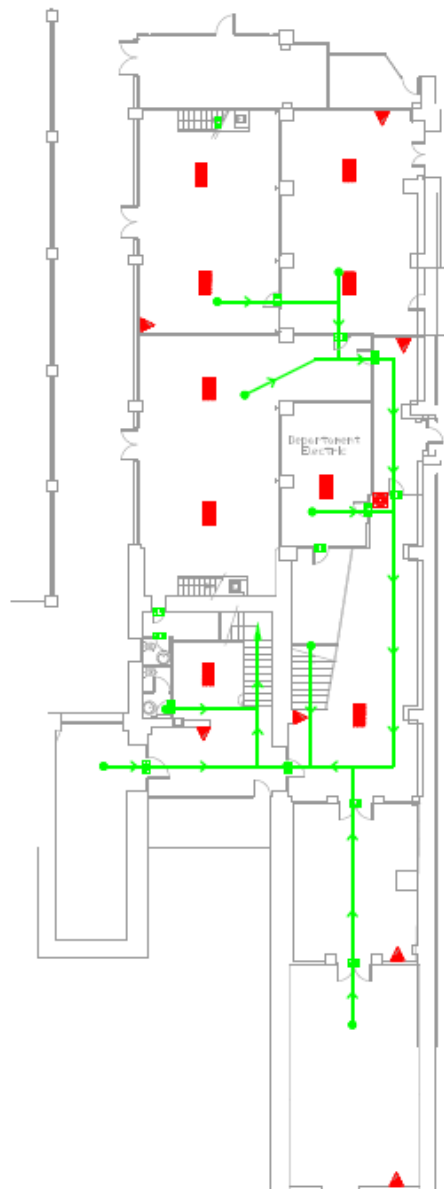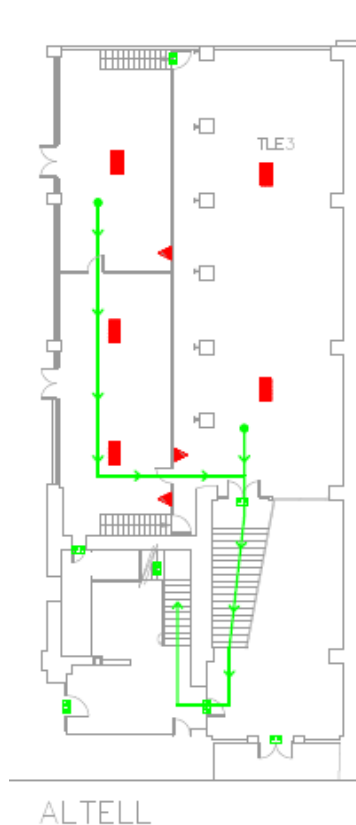


LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA			
	SORTIDES D'EMERGÈNCIA		BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES
	EXTINTORS D'INCENDIS MANUALS		DETECTORS D'INCENDIS
	POLSADORS D'ALARMA		VOSTÉ ÉS AQUÍ
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		





EDIFICI 17 -P0

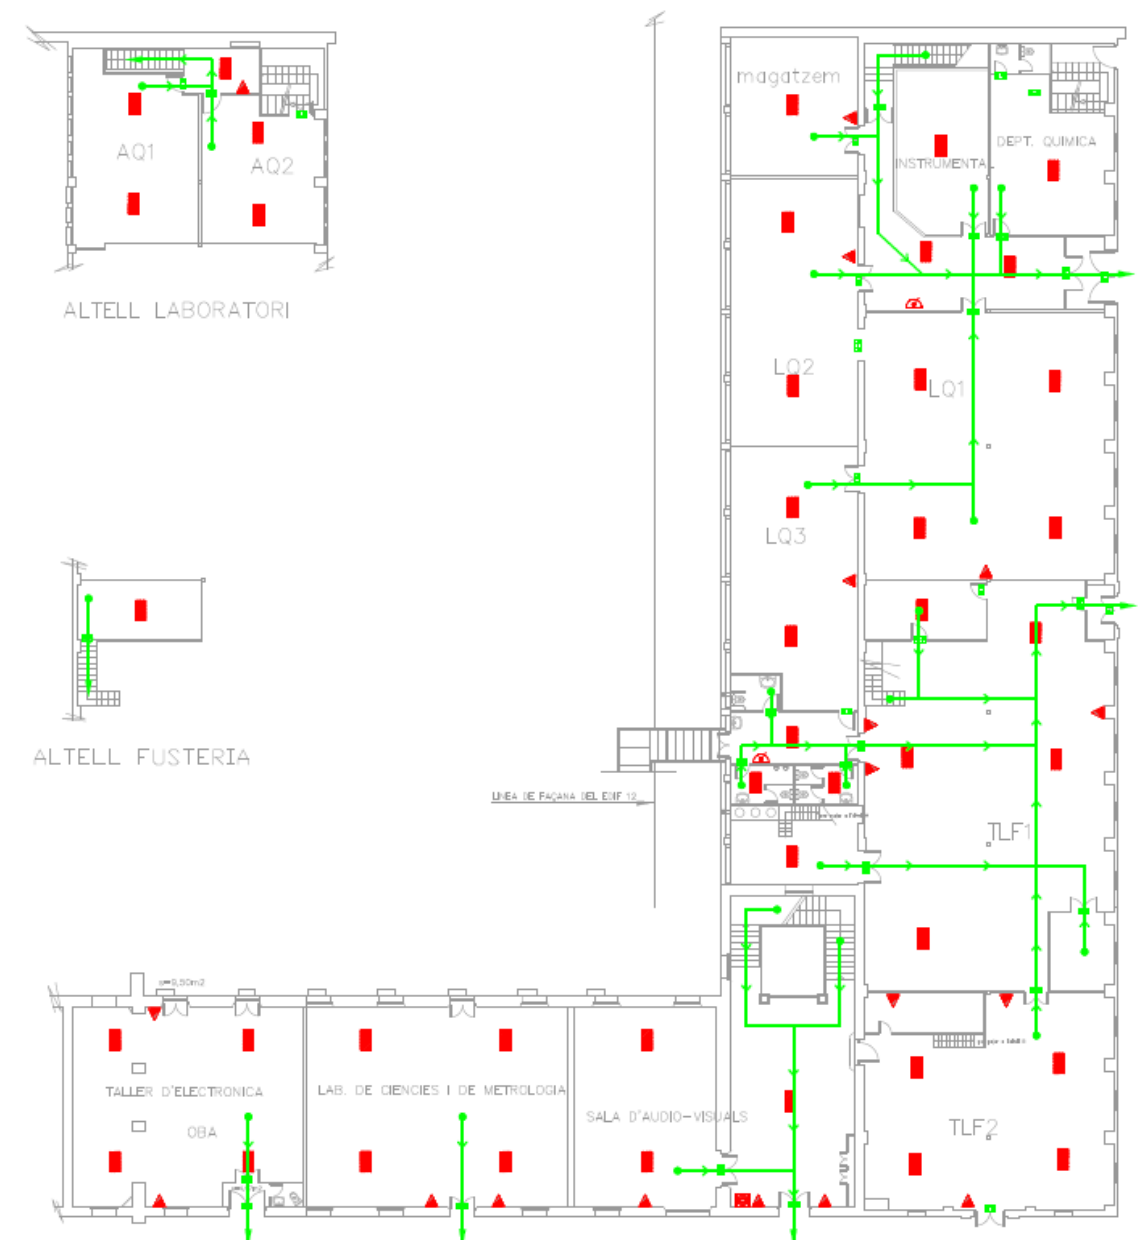


LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA

	SORTIDES D'EMERGÈNCIA		BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES
	EXTINTORS D'INCENDIS MANUALS		DETECTORS D'INCENDIS
	POLSADORS D'ALARMA		VOSTÉ ÉS AQUÍ
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		





EDIFICIO 17 -P1

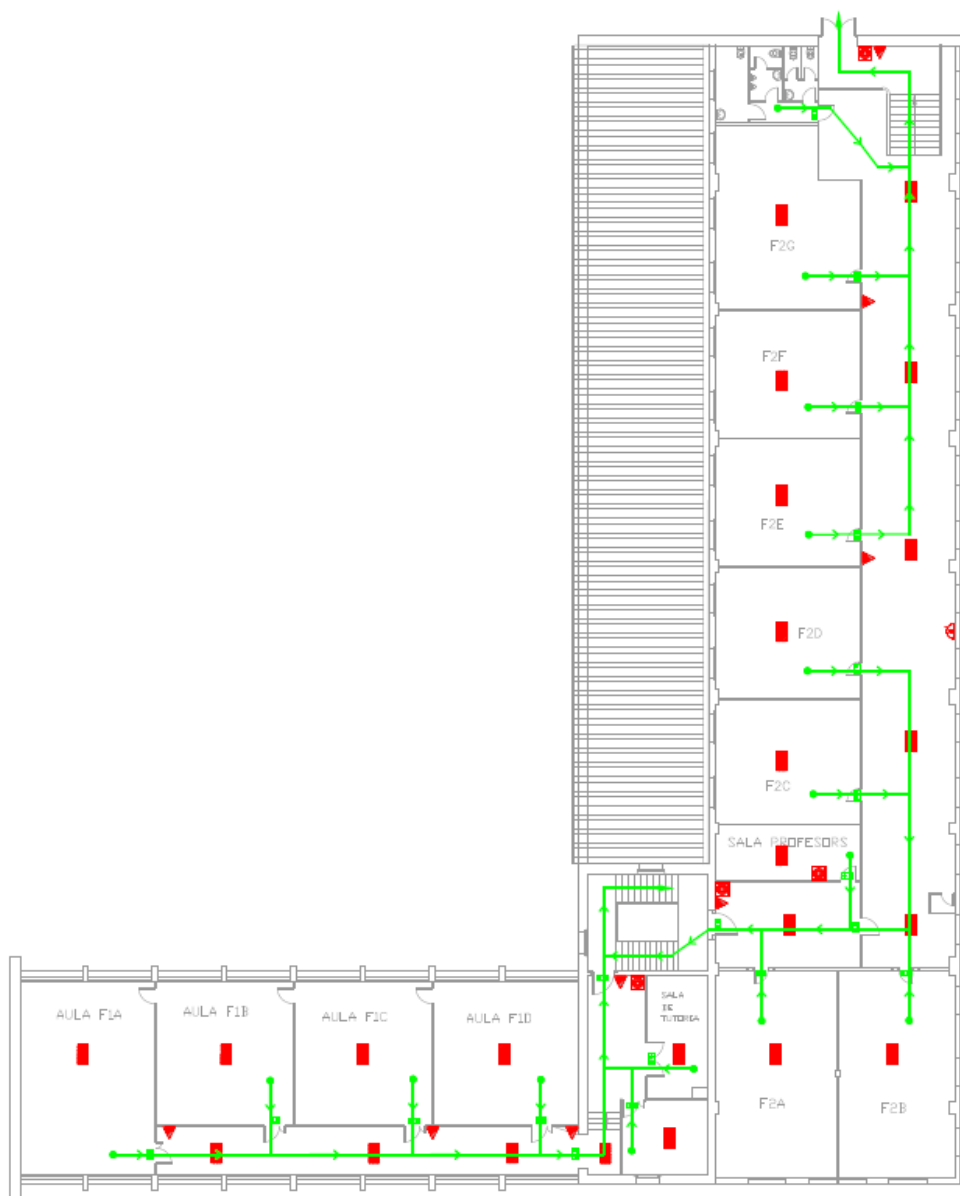


LLEENDA DE SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA			
	SORTIDES D'EMERGÈNCIA		BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES
	EXTINTORS D'INCENDIS MANUALS		DETECTORS D'INCENDIS
	POLSADORS D'ALARMA		VOSTÉ ÉS AQUÍ
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		





EDIFICI 21 -P2

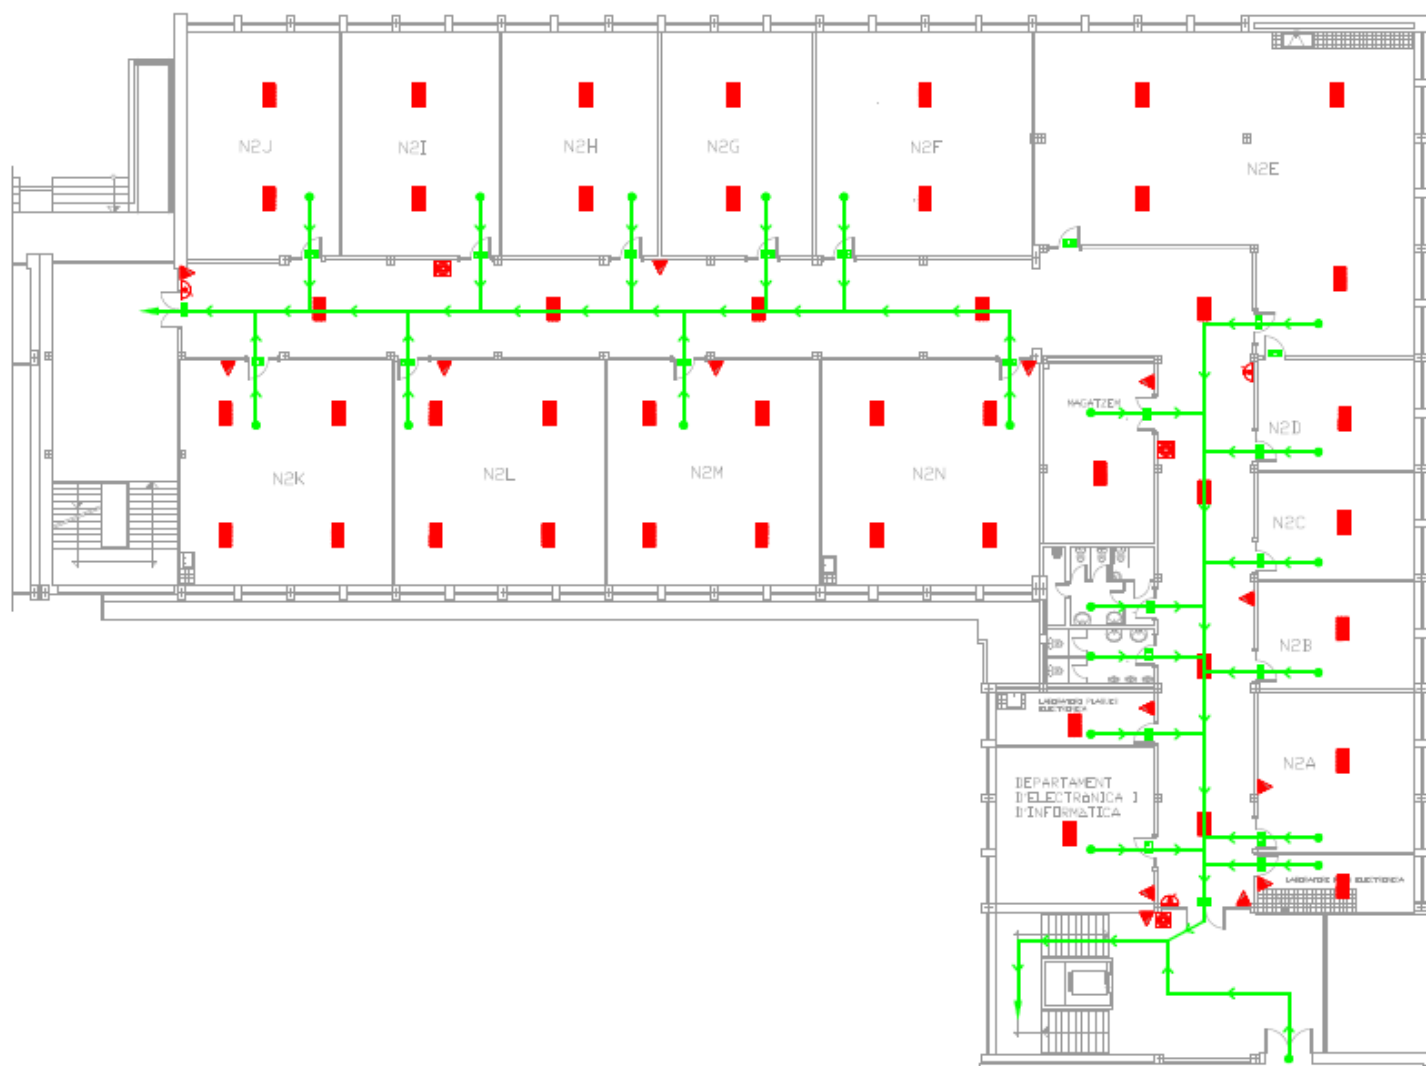

LLEENDA DE SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA

	SORTIDES D'EMERGÈNCIA		BOQUES D'INCENDIS EQUIPDES
	EXTINTORS D'INCENDIS MANUALS		DETECTORS D'INCENDIS
	POLSADORS D'ALARMA		VOSTÉ ÉS AQUÍ
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		

